

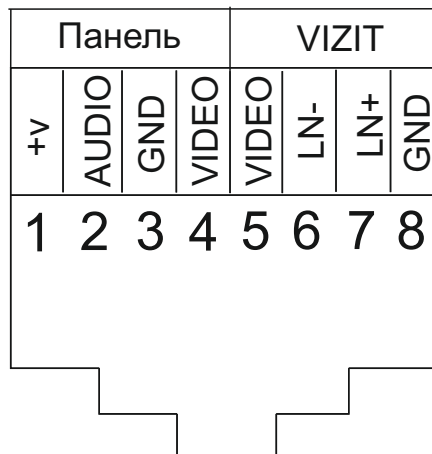


# Схема подключения адаптера BAS-IP - VIZIT


## LAN

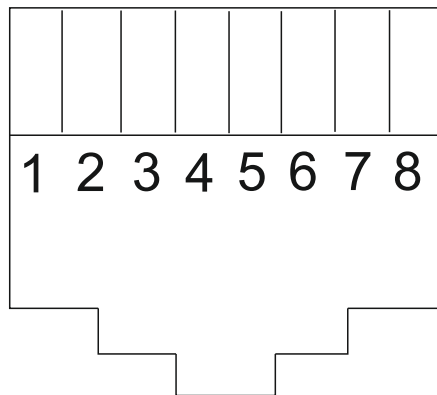


## DC 13.5 V



К источнику питания для  
управления замком  
(в комплект не входит)




1 2 3 4 5 6 7 8

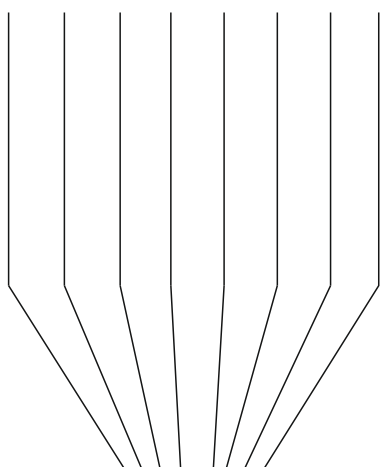

К локальной сети

UTP CAT 5

1 2 3 4 5 6 7 8

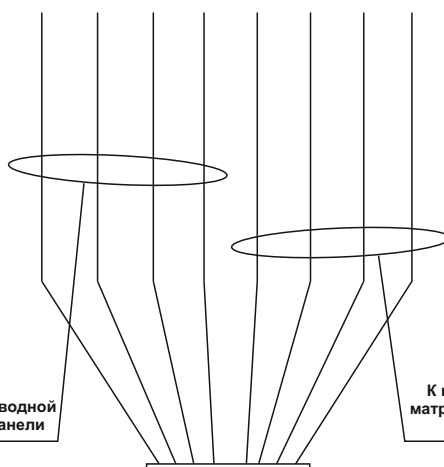

К четырехпроводной  
вызывной панели

К координатно-  
матричной системе  
Vizit

UTP CAT 5